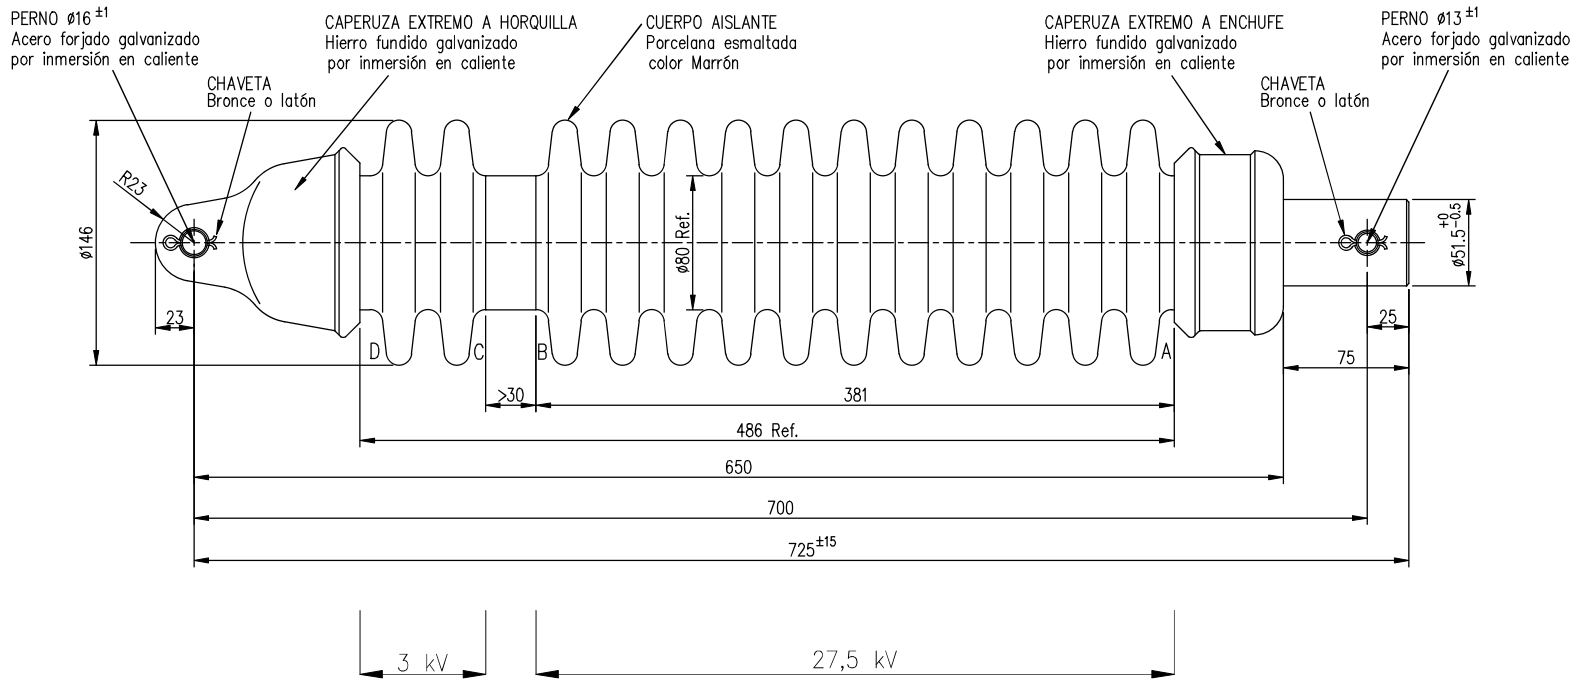

(Salvo indicación, tolerancia general: 5%)

TENSION DE SERVICIO INDICADA			kVef	33
CARGA MÁXIMA DE ROTURA A LA FLEXIÓN			daN	300
CARGA MÍNIMA DE ROTURA A LA TRACCIÓN			daN	5000
DISTANCIA DE ARCO EN SECO			mm	AB 400
DISTANCIA DE FUGA MÍNIMA			mm	AB 900 CD 160
TENSIONES DE CONTORNEO PROMEDIO	FRECUENCIA INDUSTRIAL	SECO	kV	120
		LLUVIA	kV	95
	CRITICA DE IMPULSO	POSITIVO	kV	>200
		NEGATIVO	kV	>200
PESO NETO DEL AISLADOR, aprox.			kg	15
Conformacion del aislador (Nucleo)			–	Macizo

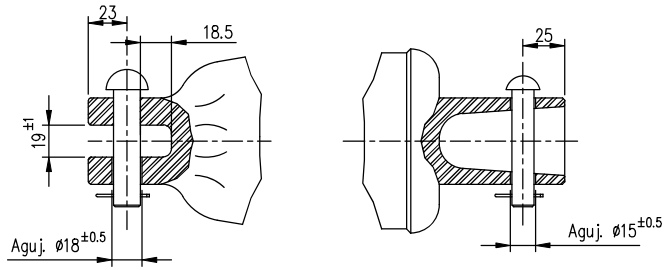

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DIBUJÓ:	S. MERLUCCIO
REVISÓ:	S. MERLUCCIO
APROBÓ:	R. MANCUSO
FECHA:	26/04/22

SUBGRUPO: AISLADORES

TÍTULO: AISLADOR DE VIGA

LÍNEA: ROCA

ÁREA: CATENARIA

GRUPO: GENERAL

DOCUMENTO N°: RO-E-CA-GL-002-003

ESCALA: 1:3 | HOJA: 1 de 1 | A3