

| | | |
|---|---|--|
|  <p>NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p> | ESPECIFICACION TECNICA | CODIGO: SGHSMA-EPP- 13.2-16 |
| | | REVISION: 0 |
| | “Recipientes de seguridad metálicos para líquidos inflamables” | FECHA: Marzo de 2016 |
| | | Pág. 1 de 1 |


Recipientes de seguridad metálicos para líquidos inflamables

Según Norma IRAM 2651 de Agosto 1988, CFA8120.

TIPO: I
TAMAÑO: 4 dm³, 11 dm³ y 20 dm³

CONSTRUCCION: En acero inoxidable, monel, latón o chapa cincada según Norma IRAM 60712, no menor a 380gr./m²

PINTURA EXTERIOR: Íntegramente rojo, 2 pictografías de inflamable en caras opuestas de fondo rojo y color blanco y negro.
Capacidad máxima en litros en color negro.

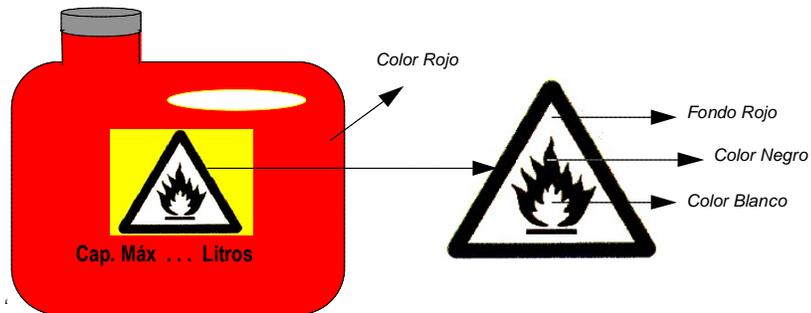

MUESTRA PATRÓN: El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE Y SEGURIDAD, quedará como patrón del total de la entrega.

Código

| Tono | Código especificación |
|--------------------|-----------------------|
| 4 dm ³ | 81973510040 |
| 11 dm ³ | 81973510110 |
| 20 dm ³ | 81973510200 |

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.