

CIRCULAR ACLARATORIA N°1

Fecha: 12/07/2017

REF: EXP 4159/2017 RC 21726

Objeto: "Sala para Personal de Limpieza, Estación Lomas de Zamora"

En respuesta a la consulta realizada:

OFERENTE: En referencia al tema de cloacas, la instalación sanitaria a realizarse. Donde deberíamos hacer desembocar la futura cloaca. A ramal principal de la empresa de aguas o habría algún ramal interno de la estación?

REPUESTA: Se informa que el desagüe cloacal se resolverá de la siguiente manera:


- Cámara séptica
- Pozo negro
- Cámara de Inspección preparada para la futura conexión de la red

La implantación del sistema será aledaño al edificio existente.



Ing. MALIK HUSSAIN
Jefe de Departamento 1º
Sub Gerencia de Obras e Ingeniería
Operadora Ferroviaria S.E.
Linea Roca

FIN DEL DOCUMENTO.

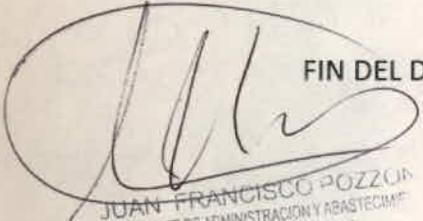

JUAN FRANCISCO POZZO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTOS
OPERADORA FERROVIARIA
LINEA ROCA