



TABLERO BAJA TENSIÓN CDMT

Desde Transformador



Un = 3x380/220V

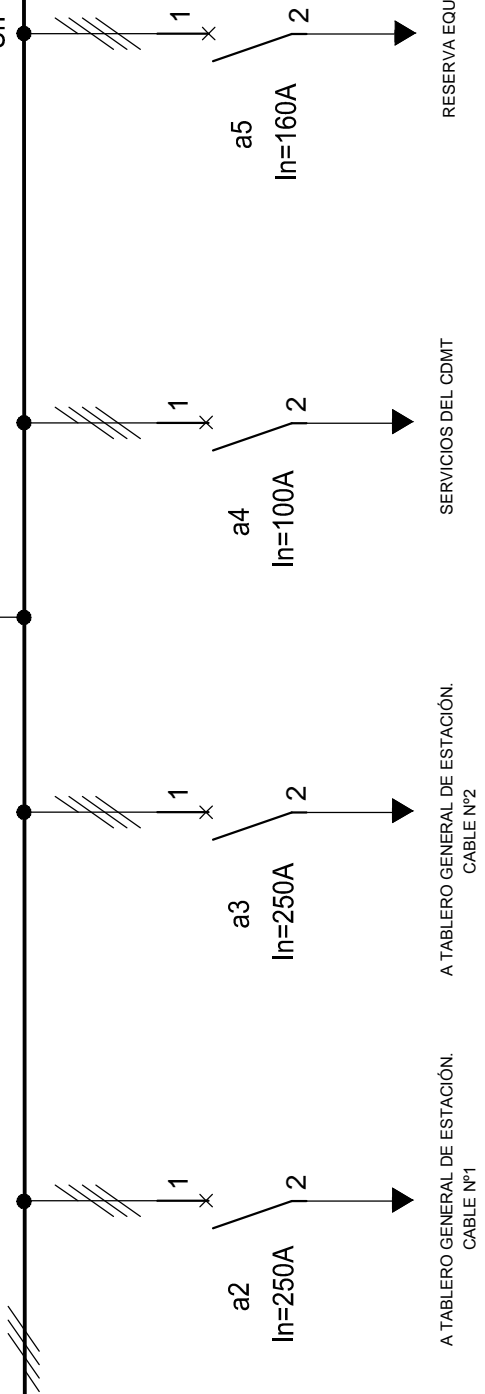

PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS

Línea Roca
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Obra: ---

Ubicación: TEMPERLEY

OBRAS E INGENIERIA

UNIFILAR BT
 UNIFILAR BT

Proyectó:	JG
Dibujó/Modificó:	JV
Revisó:	RCh

Escala: ---

Fecha: 23/05/16

Total de Hojas: 1 de 1